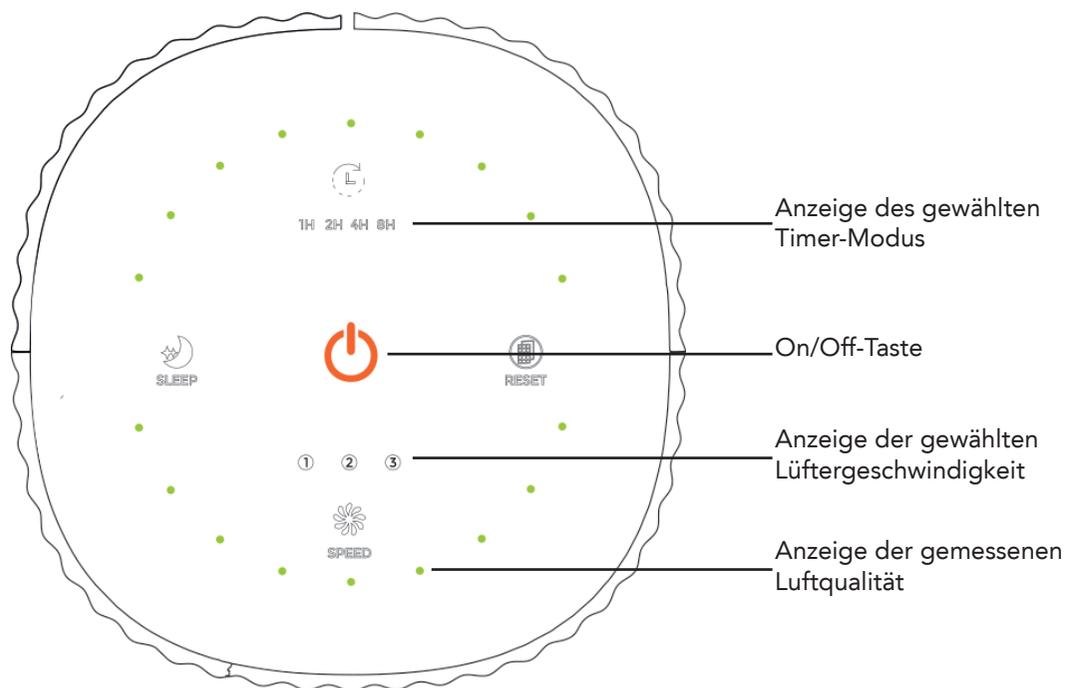


7

Bedienelemente



8

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in übermäßig feuchten Räumen.
- Elektrogeräte gehören nicht in Kinderhände!
- Decken Sie die Zu- und Abluftöffnungen nicht ab, legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab oder führen diese in die Öffnungen des Gerätes ein.
- Führen Sie keine weiteren Wartungsmaßnahmen durch als in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie ausschließlich originale Austausch- und Anbauteile.
- Nehmen Sie im Falle eines Defektes das Gerät umgehend außer Betrieb.
- Filter und Röhren gehören nicht in den Hausmüll und müssen gesondert entsorgt werden.
- Denken Sie an die Umwelt: Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit der ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung von Elektrogeräten zu.

UV-C Sterilux *Air* desk Luftentkeimer







Bedienungsanleitung / Manual

1 Vorwort

Wir danken Ihnen für das in uns und das Sterilux Air desk gesetzte Vertrauen. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren sie für spätere Konsultationen auf.

2 Inbetriebnahme

Die Filtereinheit ist bereits im Gerät untergebracht, allerdings ist sie im Lieferzustand noch durch einen Plastikbeutel geschützt, der vor der Inbetriebnahme entfernt werden muss. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1 Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf den Kopf. Entfernen Sie die Bodenabdeckung, indem Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn entriegeln. 
- 2 Anschließend entnehmen Sie die Filtereinheit und entfernen den Plastikbeutel. Beachten Sie bitte, dass der Beutel für Kinder oder Haustiere Erstickungsgefahr bedeutet. 
- 3 Gehen Sie nun in umgekehrter Reihenfolge vor und setzen den Filter wieder in das Gerät ein. Der Filter muss sicher und ohne zu wackeln in der dafür vorgesehenen Führung sitzen. 
- 4 Schließen Sie die Abdeckung wieder, indem Sie sie einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie einrastet. Nun können Sie das Gerät wieder aufrecht aufstellen. 

Schließen Sie das Gerät mittels Netzteil an das Stromnetz an und stellen Sie das Gerät trocken und sturzsicher mit einem Abstand von mindestens 20cm zum nächsten Hindernis am Ort Ihrer Wahl auf. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display. Das Gerät befindet sich nun im Stand-by und ist betriebsbereit.

3 Betriebsmodi

Das Sterilux Air desk verfügt über 3 Modi:

Smart-Modus: Dies ist der Standardmodus, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Anhand der Sensordaten wird die Lüfterleistung automatisch geregelt. Das Lüftersymbol auf dem Display leuchtet im Smart-Modus grün.

Haben Sie in den manuellen Modus gewechselt, können Sie zum Smart-Modus zurückkehren, indem Sie die Speed-Taste ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.

Manueller Modus: Durch Drücken der Speed-Taste auf dem Display schalten Sie vom Smart-Modus auf die manuelle Steuerung. Die Speed-Taste auf dem Display schaltet hierbei jeweils eine Stufe höher und nach der höchsten wieder zurück auf die niedrigste Stufe.

3 Betriebsmodi

Sleep-Modus: Im Sleep-Modus schaltet der Lüfter auf die kleinste Stufe, die UVC-Funktion wird deaktiviert, und das Display verdunkelt sich, so dass lediglich On/Off und Sleep mit geringer Helligkeit leuchten. Ein weiterer Druck auf die Sleep-Taste lässt das Gerät zur zuvor gewählten Einstellung zurückkehren.

4 Austausch des Filters

Je nach Umgebung und Betriebsdauer muss nach einer gewissen Zeit die Filtereinheit ausgetauscht werden. Das Gerät signalisiert Ihnen den Zeitpunkt durch dauerhaftes Blinken der im Kreis angeordneten LED-Punkte, zudem leuchtet der Reset-Taster rot auf.

Zur Entnahme des alten und zum Einsetzen des neuen Filters gehen Sie wie in Punkt 2: Inbetriebnahme beschrieben vor. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und lassen es etwa 10 Minuten ruhen, bevor Sie die nächsten Schritte unternehmen.

Wir empfehlen, den entnommenen Filter umgehend in einem fest und luftdicht verschließbaren Beutel unterzubringen und umgehend der Entsorgung zuzuführen. Aufgrund der zu erwartenden Staubmenge und der Art der zurückgehaltenen Partikel empfehlen wir zudem, den Filterwechsel an einem gut belüfteten Ort vorzunehmen sowie Persönliche Schutzausrüstung zu verwenden (mindestens Staubschutzmaske und Latex- bzw. Nitrilhandschuhe). Beachten Sie bitte, dass sich durch die Feinfilterung ein hohes Maß an z.B. Pollen oder Sporen im Filter befinden können. Sie können uns den verbrauchten Filter zusenden, damit wir ihn für Sie kostenfrei entsorgen können.

Nach erfolgtem Wechsel können Sie das Gerät wieder regulär in Betrieb nehmen. Setzen Sie den Verbrauchsmittelzähler zurück, indem Sie nach dem Einschalten die Reset-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis die im Kreis angeordneten LED-Punkte aufhören zu blinken und wieder dauerhaft leuchten.

5 Lieferumfang

- Sterilux Air desk
- Diese Anleitung
- Netzteil

6 Spezifikationen

Umwälzmenge:	150m ³ /h	Raumgröße:	ca. 10-20m ²
Leistungsaufnahme:	10W	Geräuschlevel max.:	<45dB
Lüftergeschwindigkeit:	3stufig	Daten Netzteil:	24V/1A